ПУБЛИКАЦИЯ №: 39215-051/Iss 1

FIRE DETECTORS LIMITED

XP95 I.S. БАЗОВОЕ ОСНОВАНИЕ В ИСКРОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ

МОДЕЛЬ №: 45681-215

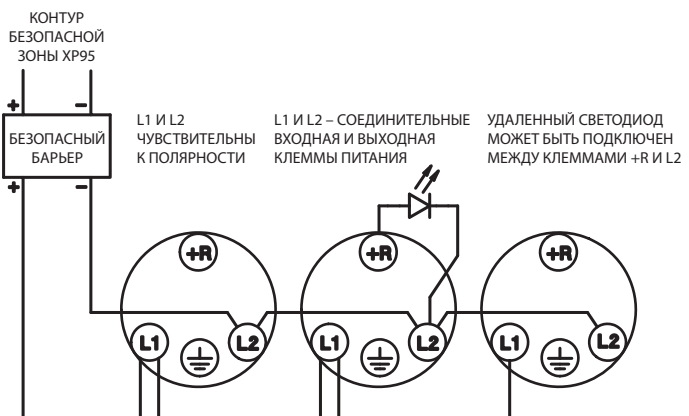

Монтажная схема цепи извещателей XP95

Клемма заземления предусмотрена для облегчения установки. Она не требуется для работы головки извещателя и не предназначена для использования в качестве защитного заземления.

Полную техническую информацию смотрите в Инженерном руководстве к изделию компании Apollo.

APOLLO FIRE DETECTORS LIMITED, 36 BROOKSIDE ROAD, HAVANT, PO9 1JR, ENGLAND